

Technical drawing of a mechanical layout for a bathhouse, showing various equipment, dimensions, and annotations.

**Top Section (Equipment and Rooms):**

- Ванна кол. никел. (Bath nickel bath)
- Ванна блест. никел. (Bath bright nickel bath)
- Ванна промыв. хол. (Bath washing cold)
- Гор. пром. (Horizontal washing)
- Хол. пром. (Cold washing)
- ПУ (Control unit)
- с (Sink)
- Гор. пром. (Horizontal washing)
- Обезжир. электр. хум. (Degreasing electric hot)
- РП-13 (Radiator)
- Хол. промыв. (Cold washing)
- Хромир. (Chroming)
- промыв. (Washing)
- хол. промыв. (Cold washing)
- гор. пром. (Horizontal washing)
- Тройник 400x300 (Elbow 400x300)

**Bottom Section (Equipment and Dimensions):**


- Зонт вытяжной 1800x700x500(h) (Exhaust hood 1800x700x500(h))
- О-Ви ванна (O-Vi bath)
- Наст. колок. (Wall clock)
- 500x300(h) (Dimensions)
- 500x400(h) (Dimensions)
- 500x500(h) (Dimensions)
- 500x700 (Dimensions)
- О-Ви (O-Vi)
- ВК-40 (VK-40)
- ВК-40 (VK-40)
- ВК-40 (VK-40)
- ВК-40 (VK-40)
- ВК-40 (VK-40)
- Бак пригот. р-ра (Preparation tank)
- вент. отв. (Ventilation opening)
- Опорная стойка (Support stand)
- Переход L=200 (Transition L=200)
- Площадка для складирования деталей (Platform for parts storage)
- Загрузка-выгрузка (Loading-unloading)
- Пропитка (Impregnation)
- ТО (Maintenance)
- 62.6758 (Dimension)

**Annotations and Dimensions:**

- Отвод разнополочный (Diverging outlet)
- Вытяжные зонты (Exhaust hoods)
- у.50358 (Drawing number)
- у.50130 (Drawing number)
- 44 (Number)
- 62.6758 (Dimension)
- Площадка для складирования деталей (Platform for parts storage)
- Загрузка-выгрузка (Loading-unloading)
- Пропитка (Impregnation)
- ТО (Maintenance)

						Заказчик: АО "АБС ЗЭМ Автоматизация"			
						на ремонт системы вытяжной вентиляции В-528 для комплекта оборудования для хромирования деталей на гальваническом участке цеха № 4 в осях Е-Д2/5-7 на 1 этаже корпуса № 5			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Утвержд.	Гребенкин					Корпус №5, этаж 1	Страница	Лист	Листов
Согласовал	Стоканов						Р	1	3
Согласовал	Ишмуратов								
Согласовал						Фрагмент плана 1 этажа корпуса № 5 с размещением вытяжной системы вентиляции в осях Д2-Е/3-7.			
Подрядчик									
Разработал	Герасимова								

АксонOMETрическая схема В-528

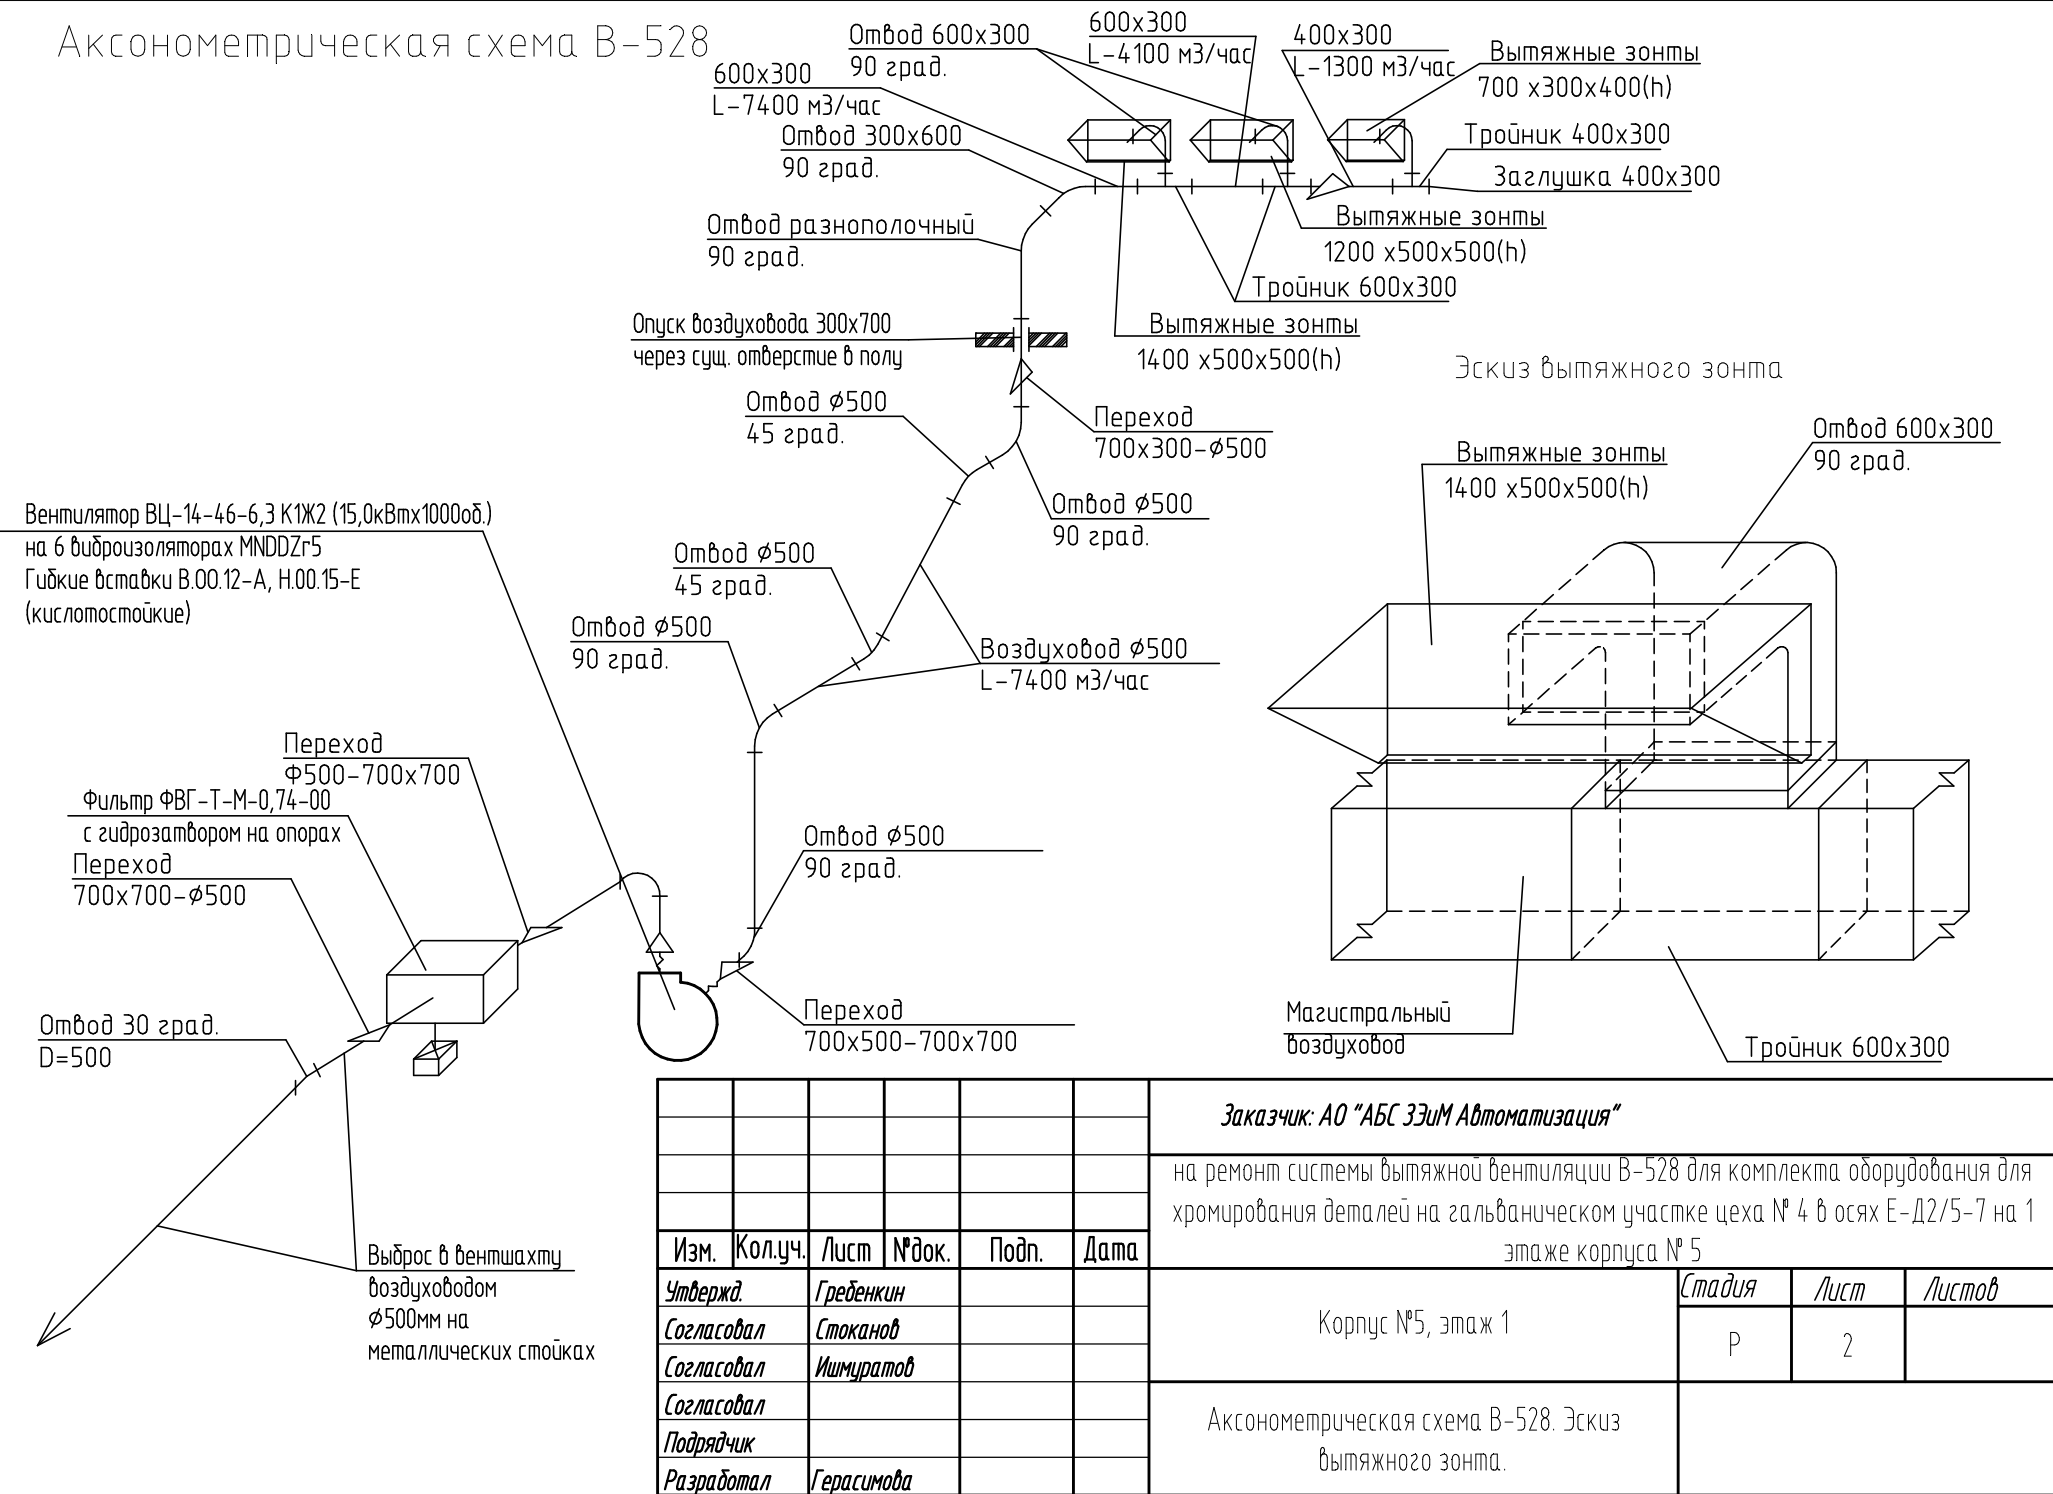

						Заказчик: АО "АБС ЗЭиМ Автоматизация"			
						на ремонт системы вытяжной вентиляции В-528 для комплекта оборудования для хромирования деталей на гальваническом участке цеха № 4 в осях Е-Д2/5-7 на 1 этаже корпуса № 5			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Утвержд.		Гребенкин							
Согласовал		Стоканов				Корпус №5, этаж 1			
Согласовал		Ишмуратов				Р	2		
Согласовал						АксонOMETрическая схема В-528. Эскиз вытяжного зонта.			
Подрядчик									
Разработал		Герасимова							

